

建國科技大學校舍安全檢核小組設置要點

民國 99 年 6 月 15 日初訂

民國 99 年 10 月 6 日行政會議通過

民國 109 年 11 月 25 日行政會議通過

- 一、本校依據教育部來函（台軍（二）字第 0990090402-A 號函）要求，為落實校舍結構安全檢查及加強保養維護工作，以減低災害之發生，建構安全無慮的學習空間，特設置校舍安全檢核小組（以下簡稱本小組）。
- 二、本小組之任務如下：
 1. 由小組內具專長之委員，執行校舍結構安全檢查與督導應改善事項。
 2. 依檢查情形提出改善建議並建立相關紀錄，以供執行及查閱之根據。
- 三、本小組由副校長擔任召集人，總務長擔任執行秘書。其委員組成如下：

當然委員：副校長、主任秘書、總務長、學生事務長、軍訓室主任、進修部主任、土木工程系系主任、空間設計系系主任、環安室主任、營繕及財產管理組組長。


選任委員：由校長遴選具土木、水利、建築等相關專業證照之老師若干位。

必要時得邀請校外具建築結構土木背景之專家或校友列席參加。

每屆委員任期二年，連選得連任，各委員均為無給職。
- 四、本小組每學年須對全校校舍安全狀況及應改善事項實施定期總檢查一次；遇有必要時得隨時舉行不定期檢查。校舍安全檢核流程如附件一，校舍安全檢核表如附件二。
- 五、定期及不定期之檢查結果，均應由營繕及財產管理組彙整陳請 校長核閱。
- 六、本小組必要時得配合檢查時間召開會議，研討有關各項任務之執行情形及建議改善事項。
- 七、本要點經行政會議通過，陳請 校長核定後公布實施，修正時亦同。

建國科技大學校舍建築安全檢核流程

【案屬附件一】

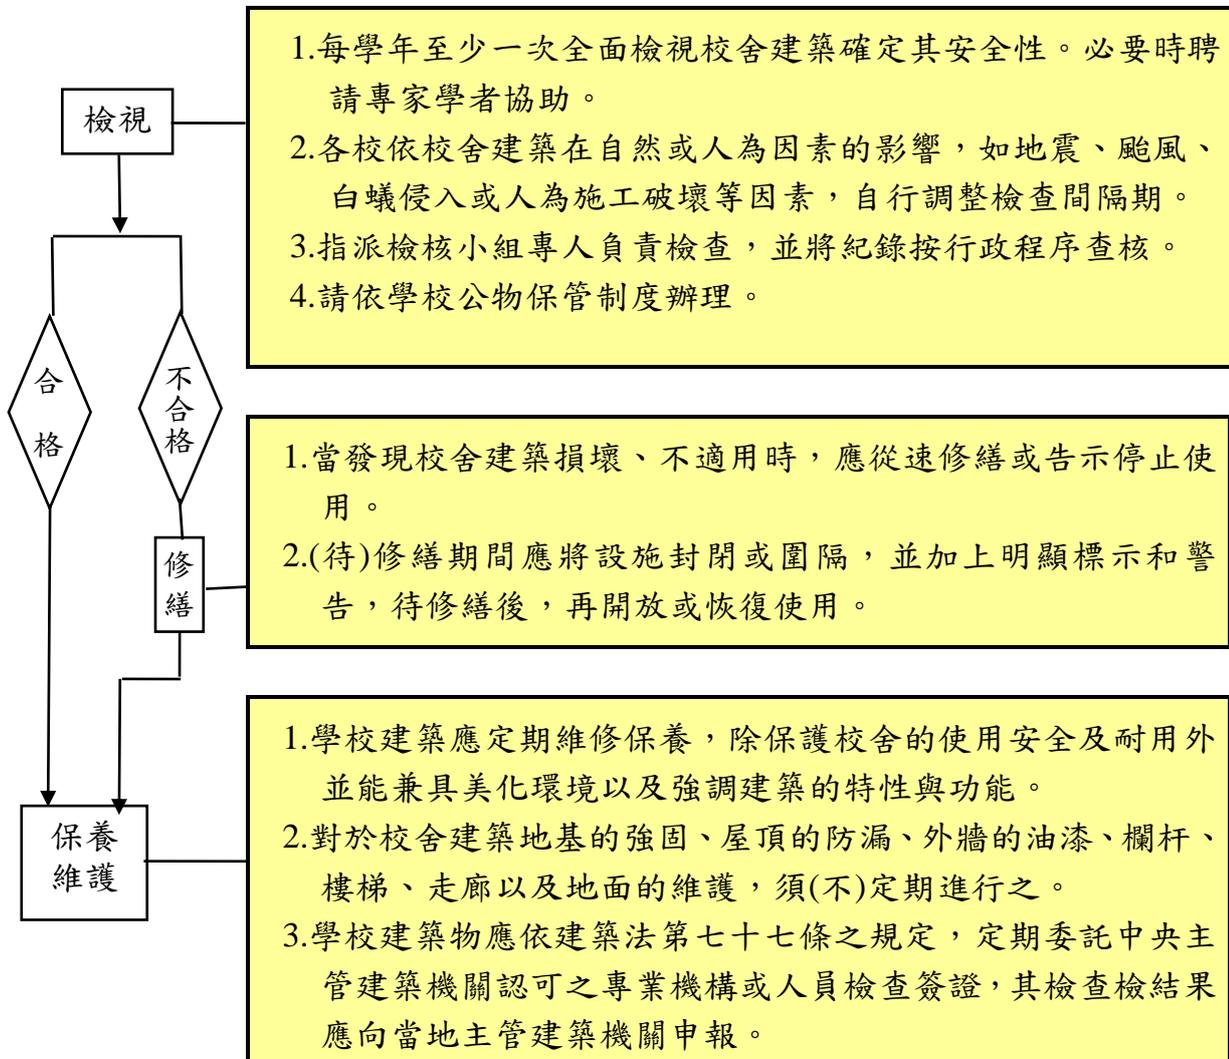

建國科技大學校舍安全檢核表

【案屬附件二】

檢核日期：____年____月____日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地版(含一樓地版)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，	

			建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆或欄杆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小 於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大 於0.4公厘(拍照存查, 建 議註明裂縫寬度, 處 理)並註明專業人員訪視	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	水保 設施	地基是否產生滑動、塌陷	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		擋土牆、邊坡是否傾斜	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(註明傾斜角度)	
		擋土牆是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(註明裂縫尺寸及變化情形)	
		排水溝是否堵塞或破壞	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
16	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處置、因 應作為				

校舍安全 檢核小組	
--------------	--

*拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。